


## Схемы установок УЗИП класса I и I+II

### Система заземления TN-C

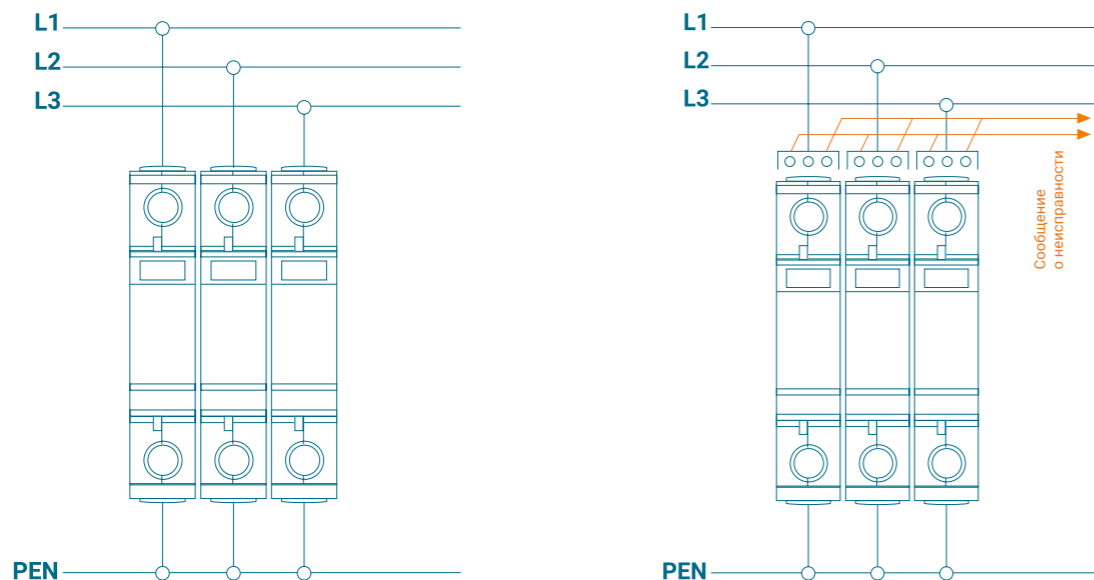

Для УЗИП без контактов дистанционной сигнализации:

3x РИФ-Э-I 275/12,5 (1)


3x РИФ-Э-I+II 320/25 (1)

Для УЗИП с контактами дистанционной сигнализации:

3x РИФ-Э-I 275/12,5 с (1)

3x РИФ-Э-I+II 320/25 с (1)

### Система заземления TN-S

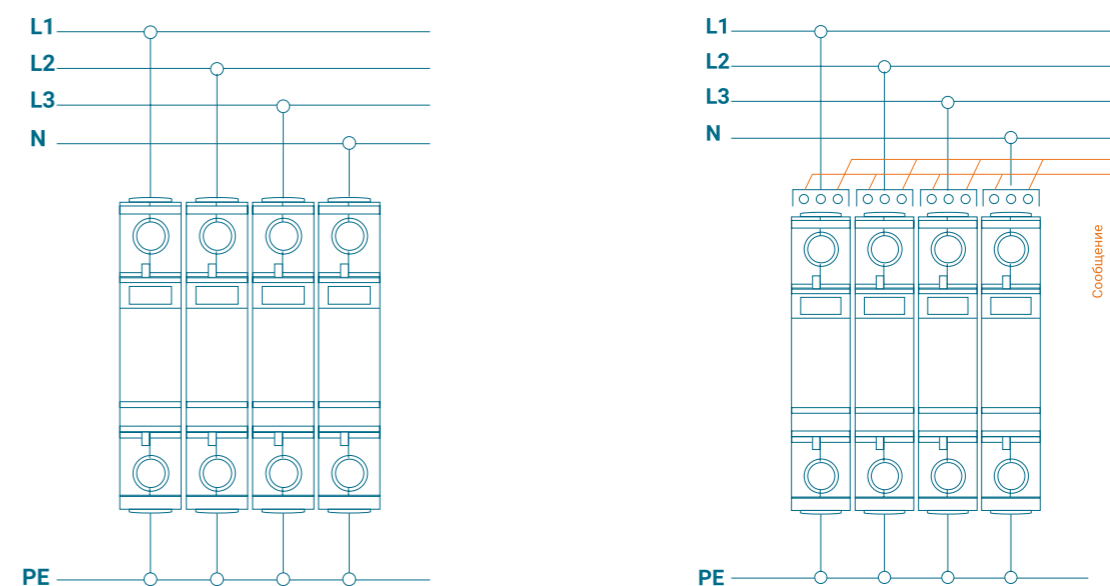

Для УЗИП без контактов дистанционной сигнализации:

3x РИФ-Э-I 275/12,5 (1) + 1x РИФ-Э-I 255/20 (N-PE)

3x РИФ-Э-I+II 320/25 (1) + 1x РИФ-Э-I+II 255/50 (N-PE)

ИЛИ

4x РИФ-Э-I 275/12,5 (1)

4x РИФ-Э-I+II 320/25 (1)

Для УЗИП с контактами дистанционной сигнализации:

3x РИФ-Э-I 275/12,5 с (1) + 1x РИФ-Э-I 255/20 (N-PE)

3x РИФ-Э-I+II 320/25 с (1) + 1x РИФ-Э-I+II 255/50 (N-PE)

ИЛИ

4x РИФ-Э-I 275/12,5 с (1)

4x РИФ-Э-I+II 320/25 с (1)